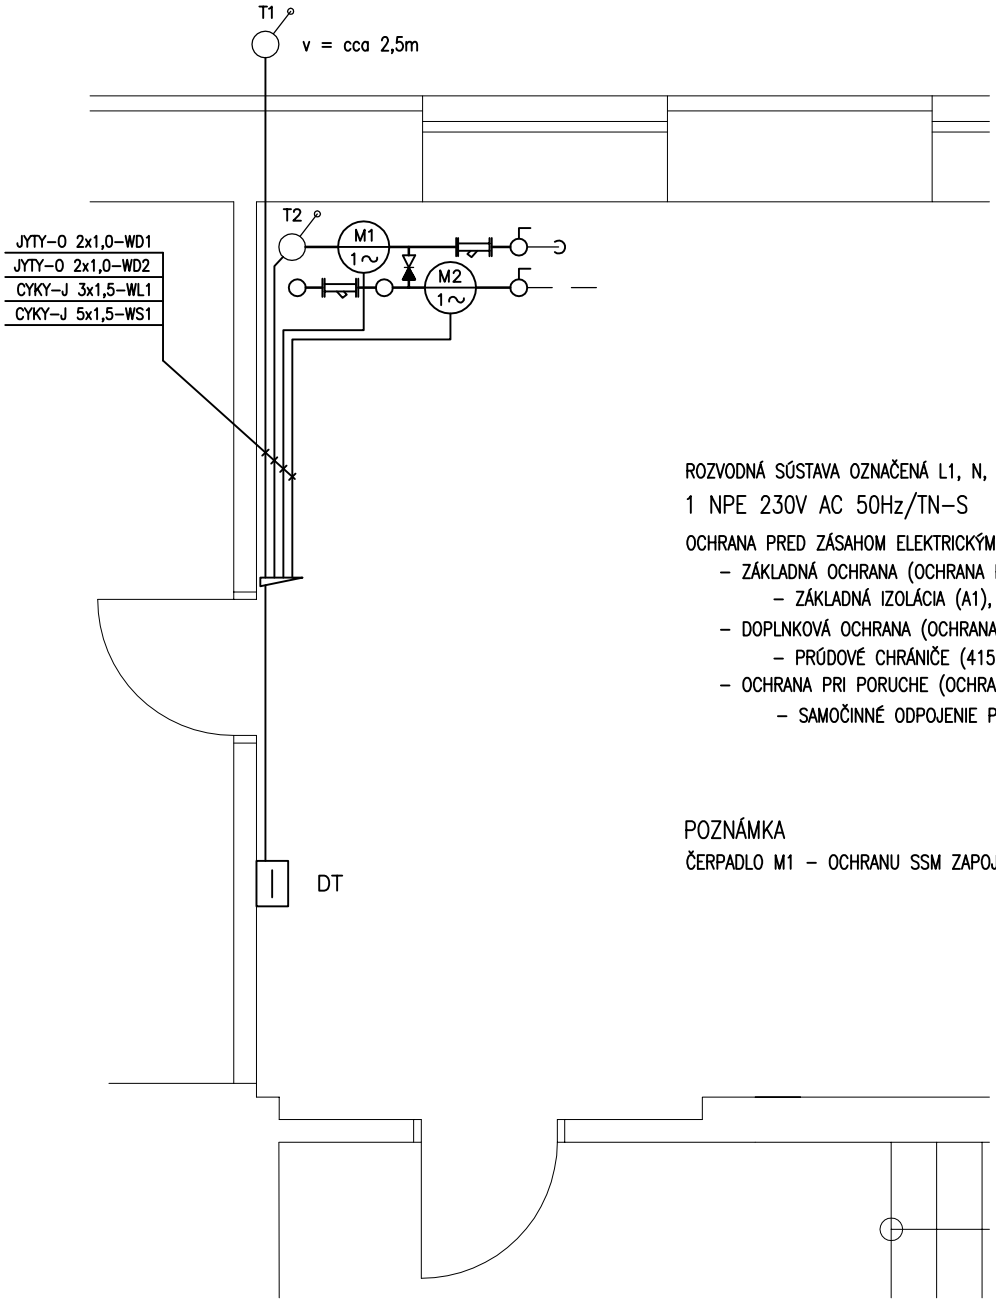


ROZVODNÁ SÚSTAVA OZNAČENÁ L1, N, PE

1 NPE 230V AC 50Hz/TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM – STN 33 2000-4-41:2007

- ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
  - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA (A1), ZÁBRANY ALEBO KRYTY (A2)
- DOPLNKOVÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
  - PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (415.1)
- OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
  - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE (411.3.2)

POZNÁMKA

ČERPADLO M1 – OCHRANU SSM ZAPOJIŤ DO OBVODU NAPÁJANIA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER HRAPKO
VYPRACOVAL	EMÍLIA DUBAJOVÁ
INVESTOR	UKF v NITRE, TRIEDA ANDREJA HLINKU 1, NITRA
OBJEDNÁVATEL	UKF v NITRE, TRIEDA ANDREJA HLINKU 1, NITRA

HP projekt
ING. PETER HRAPKO
BROSKYŇOVÁ 2, 949 01 NITRA
TEL.: 0903421356, e-mail : hpp@stonline.sk

AKCIA : ZMENA PRIPOJENIA ÚK OBJEKTOV FSŠ A PAVILÓVU HUDBY AREÁLU UKF, DRAŽOVSKÁ CESTA 4, NITRA

OBJEKT : OBJEKT FSŠ

FORMÁT	DÁTUM	SADA ČÍSLO
1 x A4	10/2016	
MERÍTKO	STUPEŇ	
–	PRS	
ZÁK.ČÍSLO	–	

OBSAH : PÔDORYS

PROFESIA	VÝKRES Č.
MaR + EI	1